


动力					
校工					
电气					
电讯					
给排水					
暖通					
建筑					
结构					

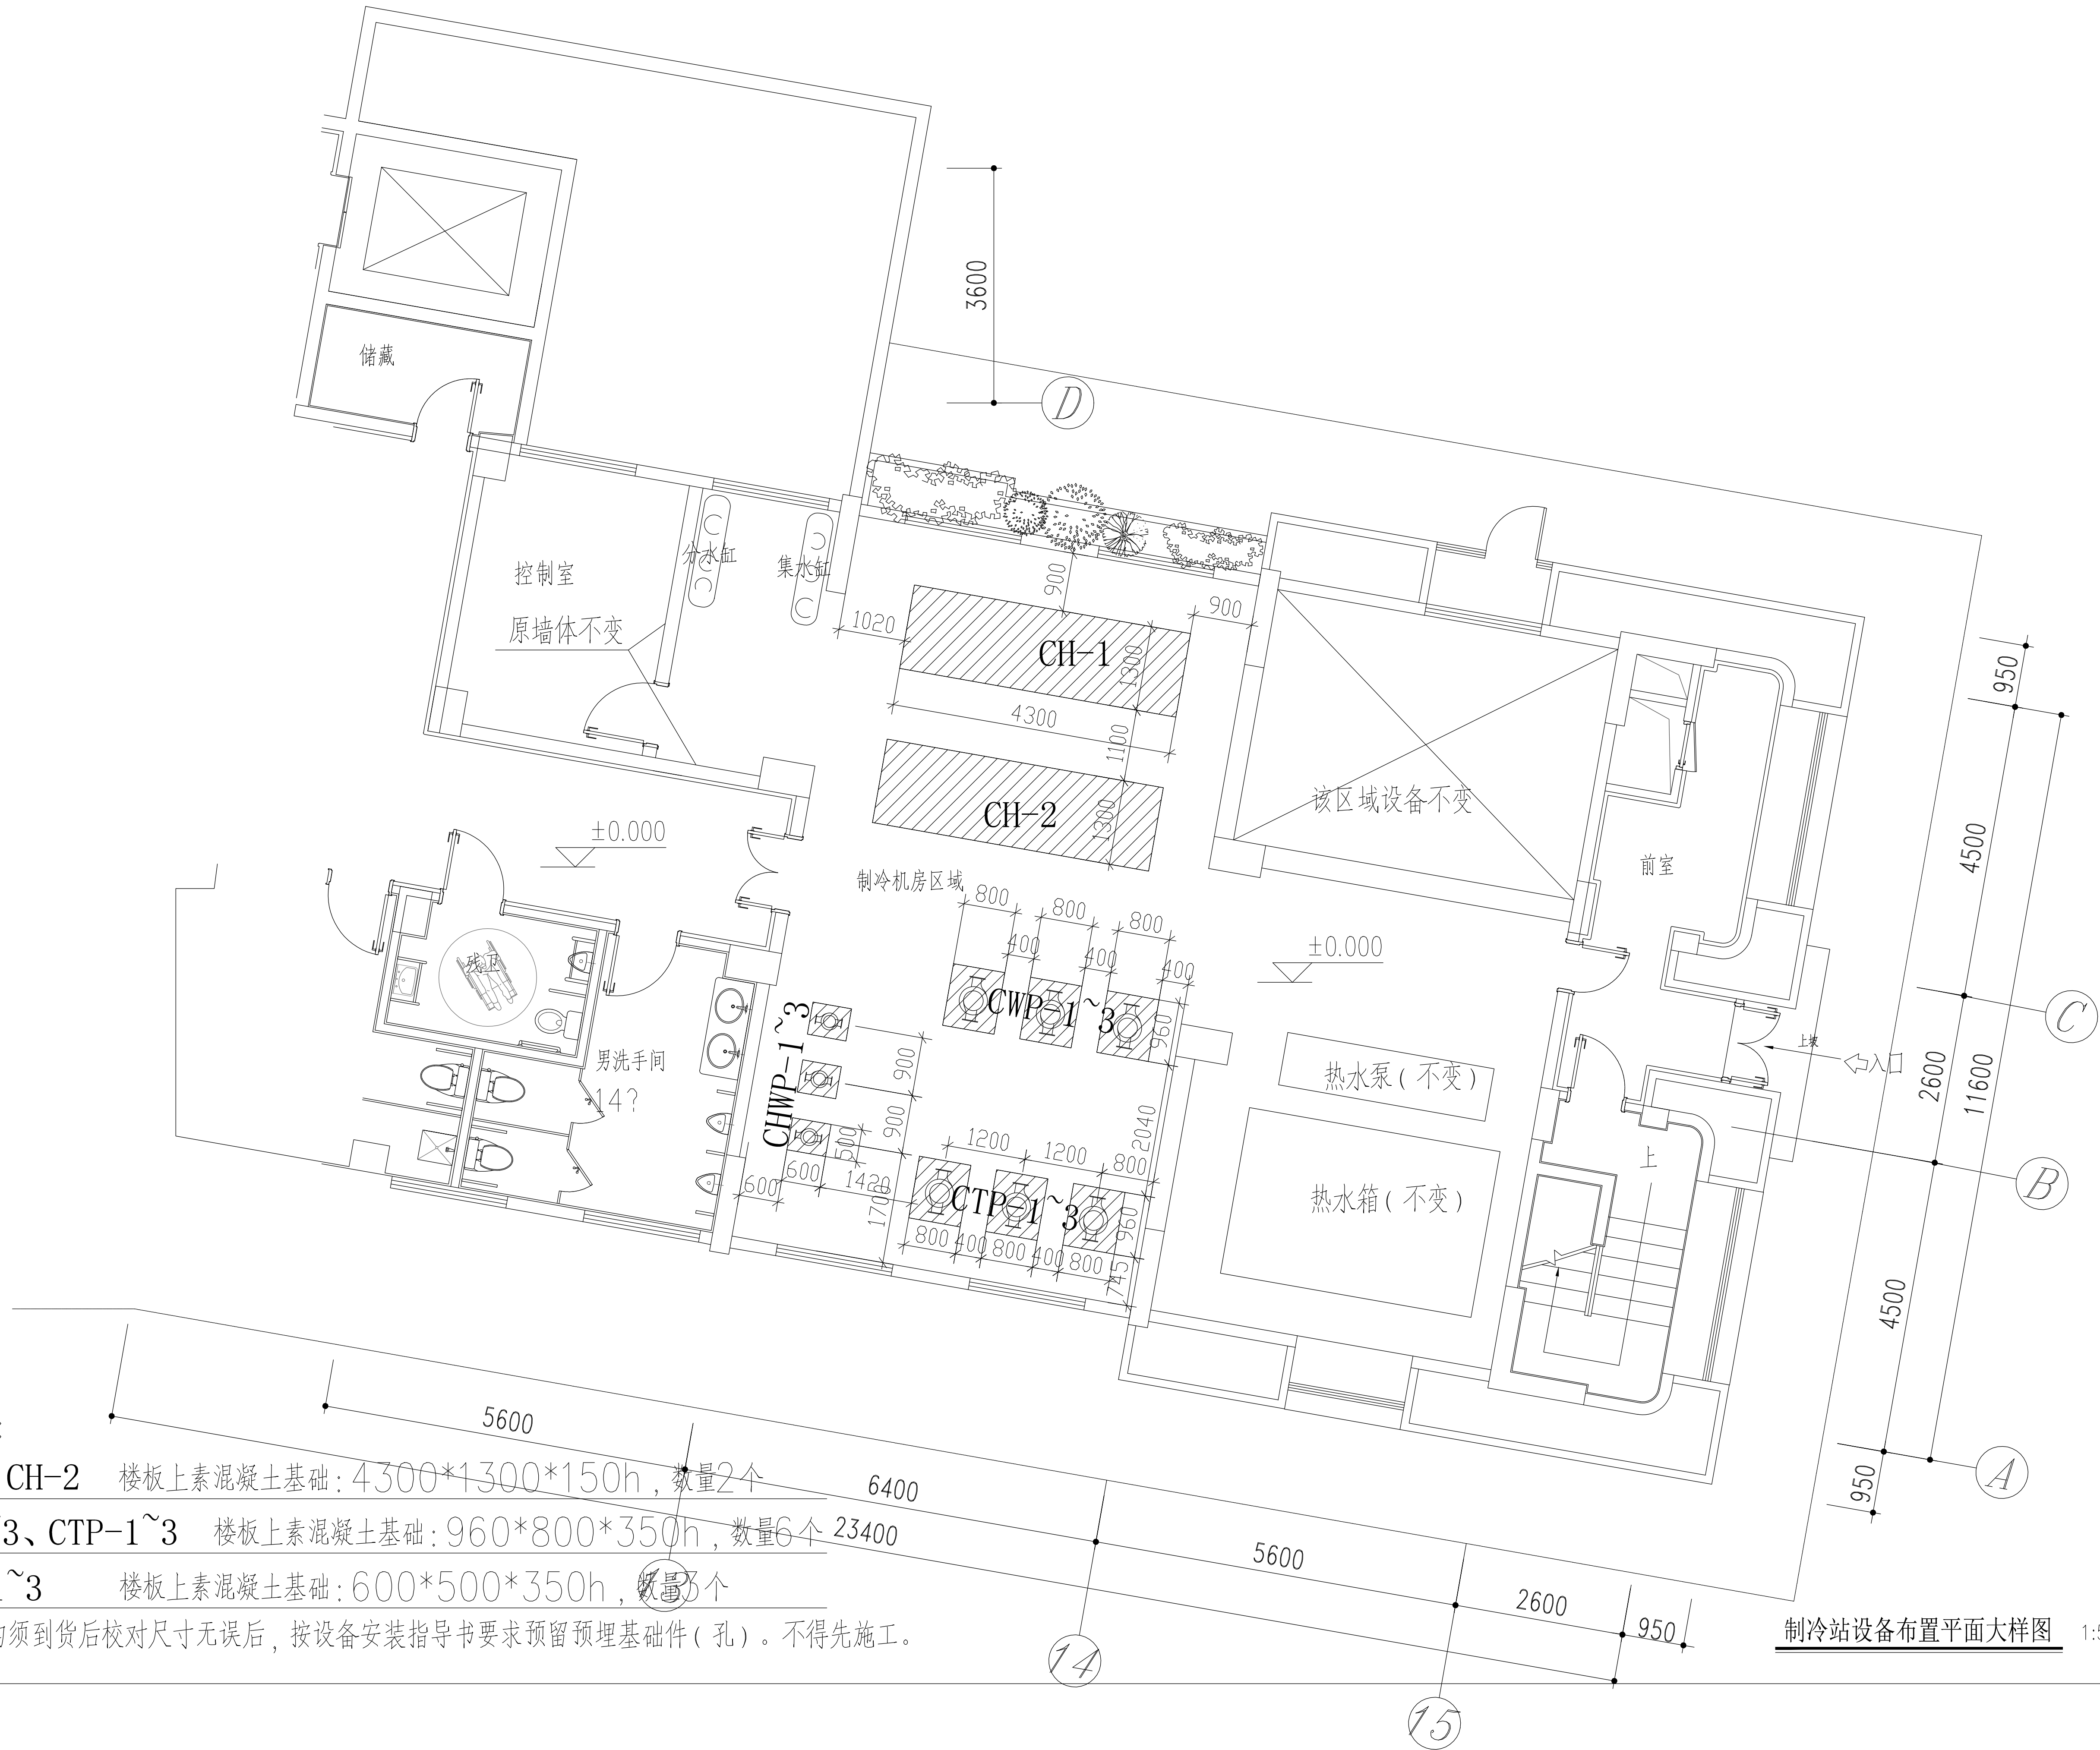

设备基础:


CH-1、CH-2 楼板上素混凝土基础: 4300\*1300\*150h, 数量2个

CWP-1~3、CTP-1~3 楼板上素混凝土基础: 960\*800\*350h, 数量6个

CHWP-1~3 楼板上素混凝土基础: 600\*500\*350h, 数量3个

设备基础均须到货后校对尺寸无误后, 按设备安装指导书要求预留预埋基础件(孔)。不得先施工。

制冷站设备布置平面大样图 1:50

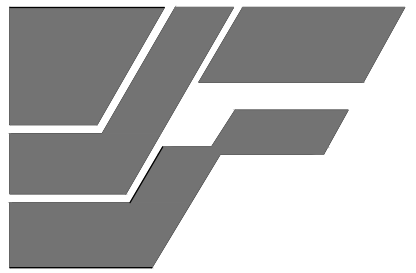

建峰集团

PROJECT TITLE 项目名称

广东省人民医院东病区升级改造项目  
(1#、2#、3#楼室内装饰改造)

DRAWING TITLE 图名

3# 制冷站设备布置平面大样图

CLIENT 建设单位

广东省人民医院

DESIGN FIRM 设计单位

建峰建设集团股份有限公司  
JIANFENG CONSTRUCTION GROUP (SHARE)  
CO., LTD

地址: 北京市朝阳区来广营朝来高科技  
产业园区4A、5A号楼  
邮编: 100012 TEL: 010-56817888  
传真: 010-56817811

REVISIONS 版本 DATE 日期

A 版

OVERALL RESPONSIBILITY 项目总负责

PROFESSIONAL DIRECTOR 专业、项目负责人

APPROVED 审定

VERIFIED 审核

CHECKED 校对

DESIGNER 设计

DRAWN 制图

DATE 日期

SCALE 比例

版次所有

施工时须以标注尺寸为准

施工单位须现场校核尺寸

如有不符须立即通知设计单位

This drawing is copyright

Contractors shall work from figured dimensions only

Contractors must check all dimensions on site

Contractors must be reported immediately to architects

Drawing NO 图号

Job NO 项目编号

3#-NS-11

-