



动力	校工
电气	电讯
给排水	暖通
建筑	结构

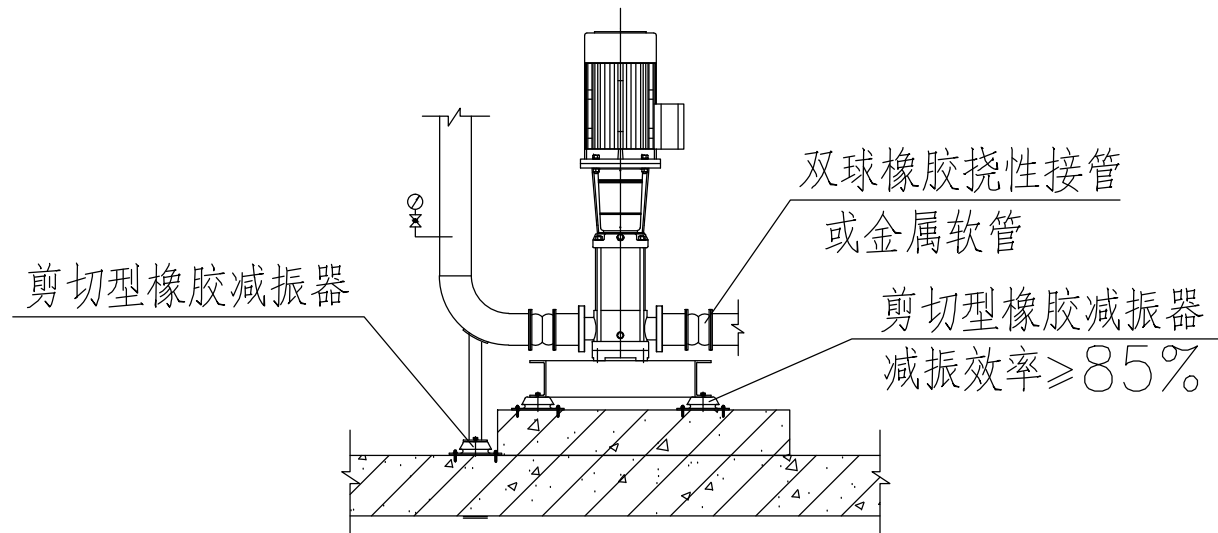


立式水泵减振安装大样图

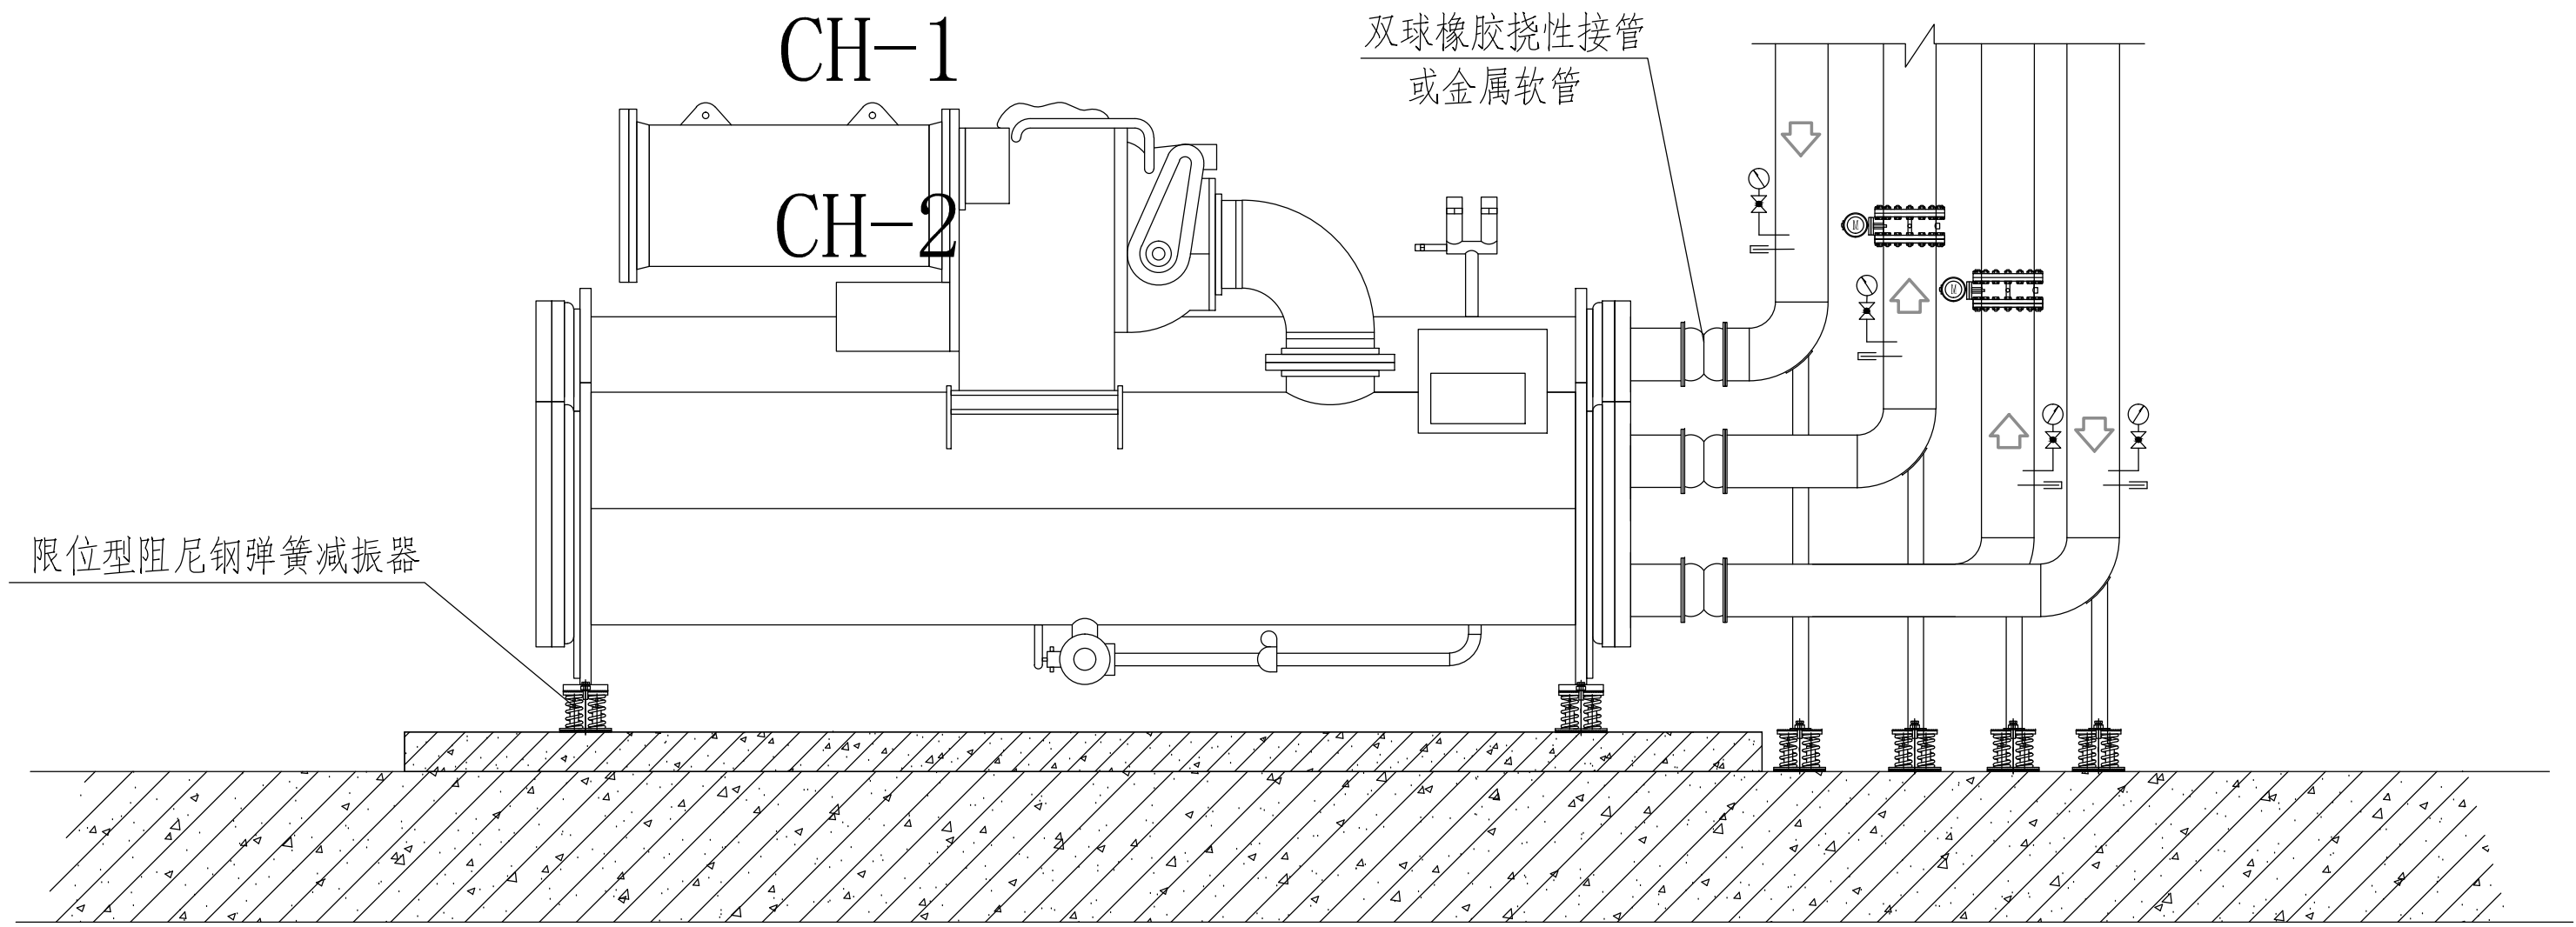


制冷机组减振安装大样图


注：制冷机组采用限位型阻尼钢弹簧减振器，高度可调节，以便在安装过程中调整水平高度，弹簧系统减振效率≥92%。

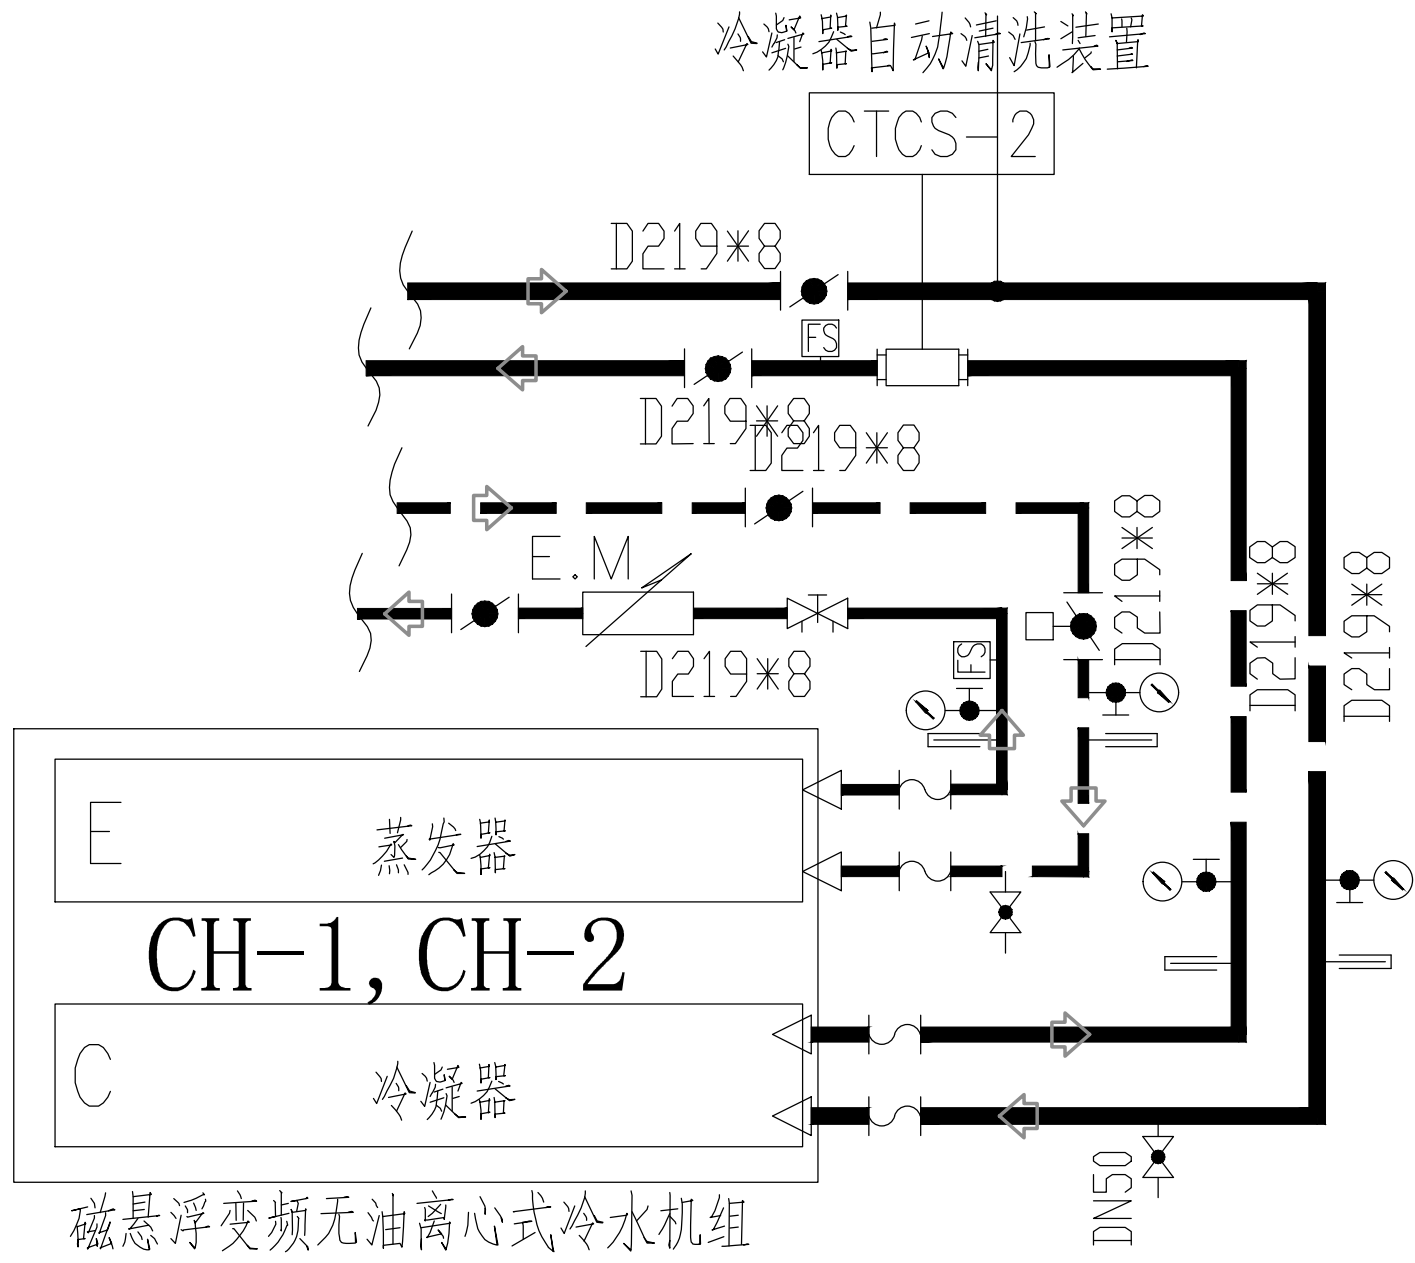

制冷机组接管安装大样示意图

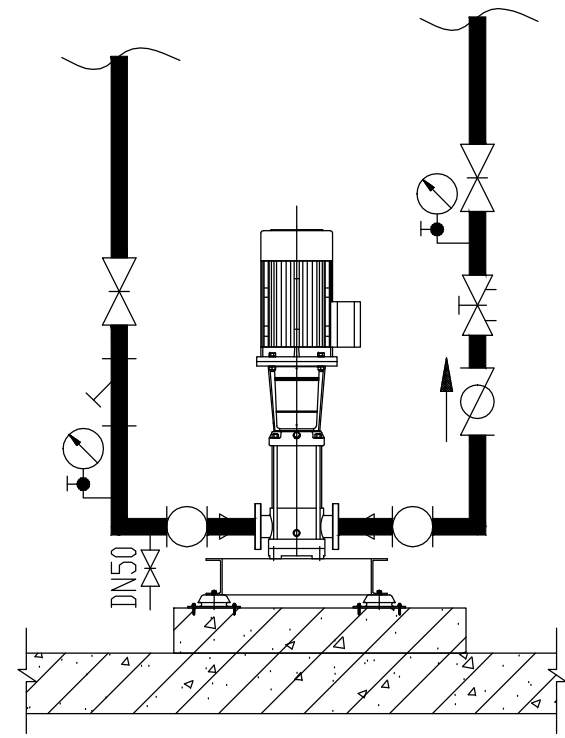


立式水泵接管安装大样示意图

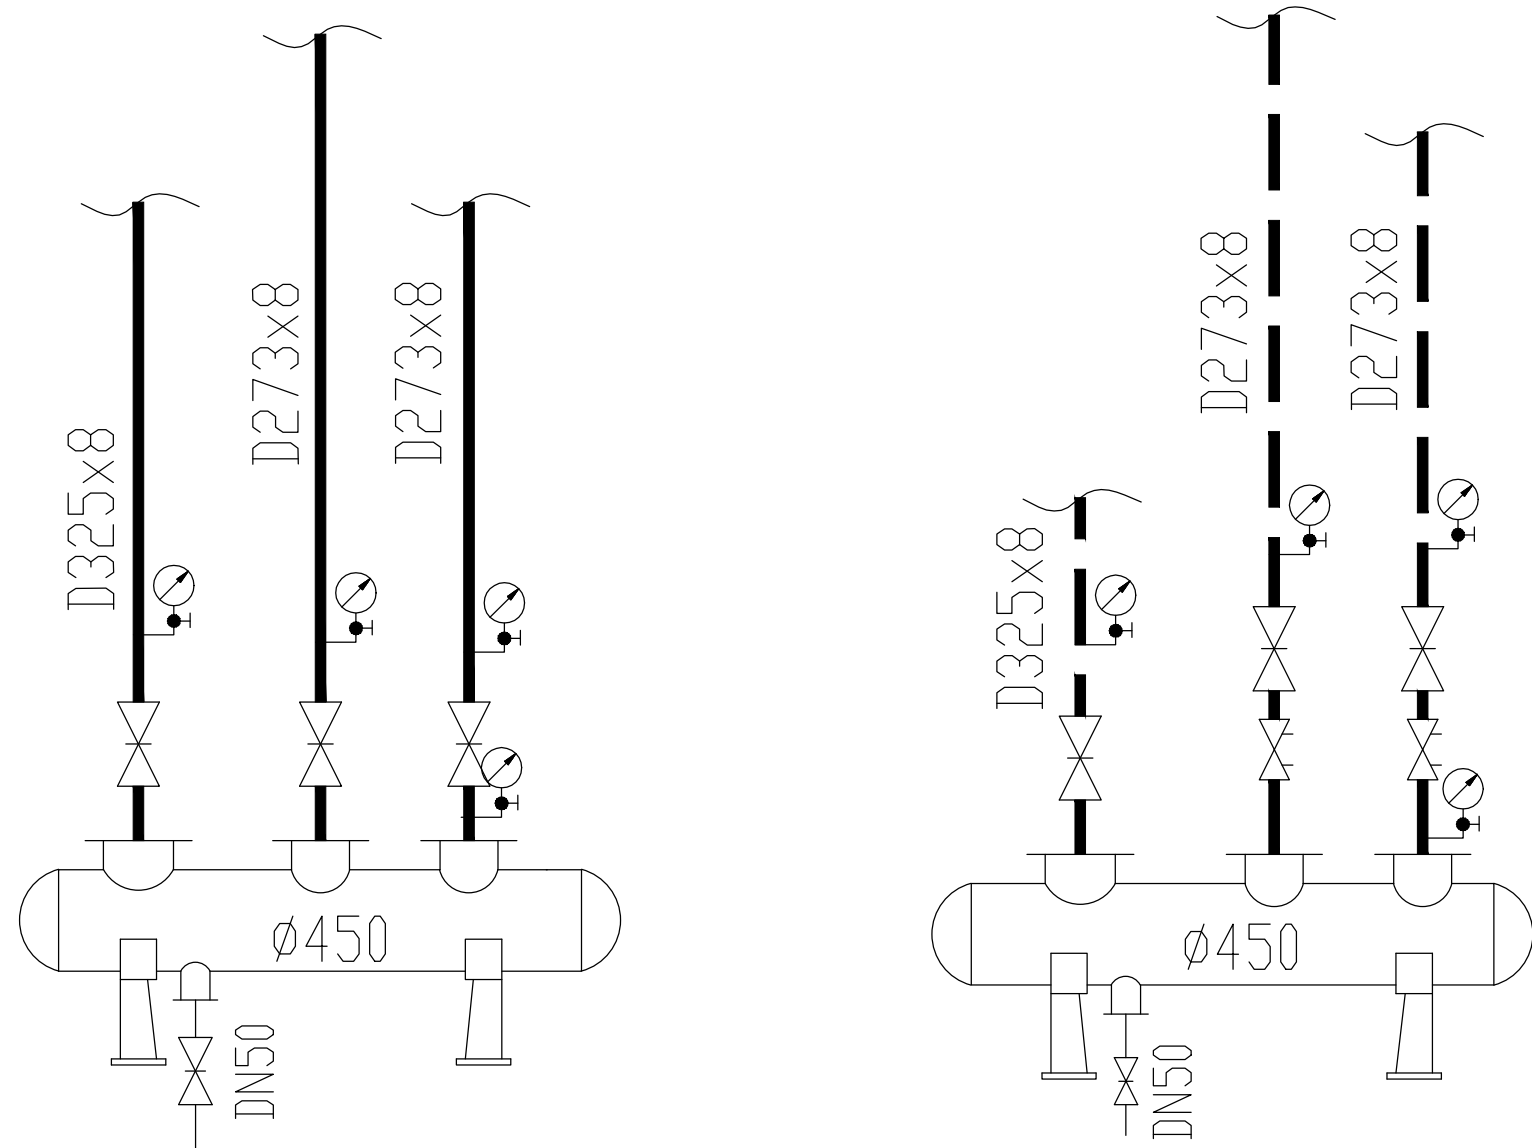

分水缸、集水缸接管安装大样示意图

制冷站设备安装大样示意图

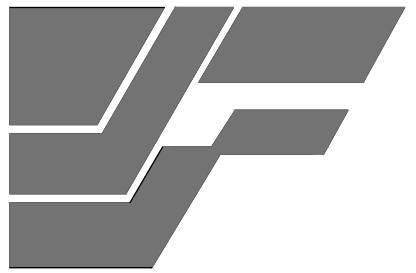

建峰集团

PROJECT TITLE 项目名称

广东省人民医院东病区升级改造项目
(1#、2#、3#楼室内装饰改造)

DRAWING TITLE 图名

3# 制冷站设备安装大样示意图

CLIENT 建设单位

广东省人民医院

DESIGN FIRM 设计单位

建峰建设集团股份有限公司
JIANFENG CONSTRUCTION GROUP (SHARE)
CO., LTD
地址：北京市朝阳区来广营朝来高科技
产业园区4A、5A号楼
邮编：100012 TEL: 010-56817888
传真：010-56817811

REVISIONS	版本	DATE 日期
	A 版	
OVERALL RESPONSIBILITY 项目总负责	吴梦瑶	吴梦瑶
PROFESSIONAL DIRECTOR 专业、项目负责人	尹勇男	尹勇男
APPROVED 审定	尹勇男	尹勇男
VERIFIED 审核	尹勇男	尹勇男
CHECKED 校对	李炳学	李炳学
DESIGNER 设计	肖瑶	肖瑶
DRAWN 制图	肖瑶	肖瑶
DATE 日期	2020.05.30	
SCALE 比例	@ A1	

版权所有

施工时须以标注尺寸为准
施工单位须现场校核尺寸
如有不符须立即通知设计单位

This drawing is copyright

Contractors shall work from figured dimensions only
Contractors must check all dimensions on site
Contractors must be reported immediately to architects

Drawing NO 图号 | Job NO 项目编号
3#-NS-14 | -